


**QUADRO DI
COMANDO**

RIELLOtech PRIME

**IT ISTRUZIONI PER L'UTENTE, L'INSTALLATORE
E PER IL SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA**

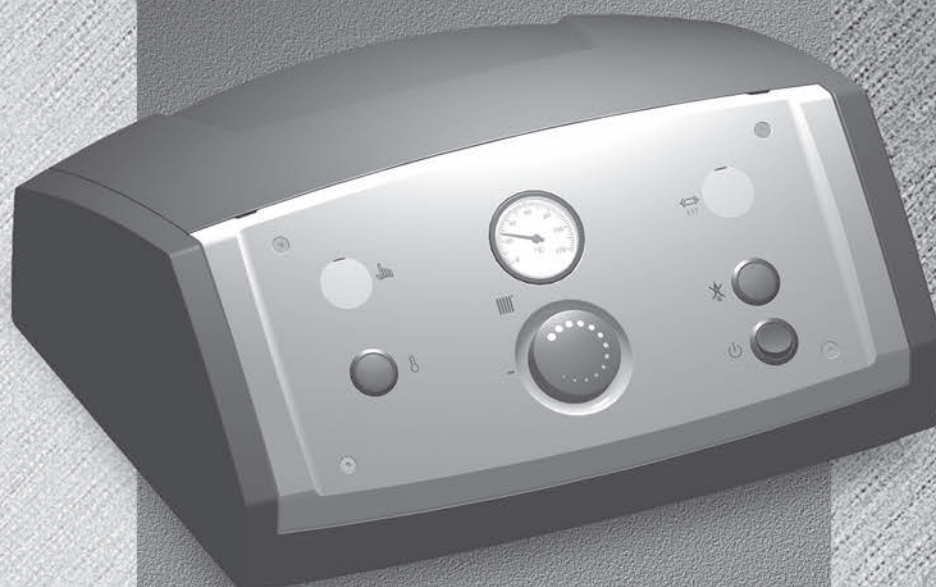

RIELLO

IL CLIMA PER OGNI TEMPO

Gentile Tecnico,

ci complimentiamo con Lei per aver proposto un quadro di comando **RIELLOtech** in grado di assicurare il massimo benessere per lungo tempo con elevata affidabilità, efficienza, qualità e sicurezza. Con questo libretto desideriamo fornirLe le informazioni che riteniamo necessarie per una corretta e più facile installazione dell'apparecchio senza voler aggiungere nulla alla Sua competenza e capacità tecnica.

Buon lavoro e rinnovati ringraziamenti

Riello S.p.A.

GAMMA

MODELLO	CODICE
RIELLOtech PRIME	20010820

Avvertenze generali	4
Regole fondamentali di sicurezza	4
Descrizione dell'apparecchio	5
Identificazione	5
Dati tecnici	6
Accessori	6
Ricevimento del prodotto	7
Dimensioni e peso	7
Montaggio	8
Accessibilità ai componenti interni	10
Collegamenti elettrici	11
Posizionamento sonde	12
Schemi elettrici	13
Struttura	14
Descrizione funzionale	15
Informazioni utili	16

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

 = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione

 = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

Questo libretto Cod. 20020610 Rev. 7 (04/25) è composto da 20 pagine.



Il prodotto a fine vita non dev'essere smaltito come un rifiuto solido urbano ma dev'essere conferito ad un centro di raccolta differenziata.

AVVERTENZE GENERALI

- ⚠ Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo assicurarsi della sua integrità e della completezza del contenuto. In caso di non rispondenza rivolgersi all'Agenzia che ha venduto l'apparecchio.
- ⚠ L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 37 del 22/01/2008 che a fine lavoro rilasci al proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dal costruttore.
- ⚠ L'apparecchio è stato realizzato per essere impiegato su generatori di calore ad acqua calda fino a 110°C e dovrà essere destinato a questo uso compatibilmente con le sue caratteristiche prestazionali.
- ⚠ È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri.
- ⚠ Questo libretto è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare il quadro di comando anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto.
In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di Zona.

REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

- ⊖ È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando **l'interruttore generale** dell'impianto su "spento".
- ⊖ È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore.
- ⊖ È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⊖ Lo smaltimento dei materiali di imballaggio deve essere eseguito nel rispetto delle Normative vigenti in materia di "smaltimento dei rifiuti urbani, domestici ed industriali".
- ⊖ Il quadro elettrico non deve, neppure temporaneamente, essere messo in servizio, con i dispositivi di sicurezza non funzionanti e/o manomessi.
- ⊖ Le operazioni di manutenzione devono essere svolte da tecnico abilitato ai sensi della normativa in vigore.
- ⊖ In caso di incendio non gettare acqua. Isolare elettricamente il quadro elettrico togliendo l'alimentazione principale. Spegnerle le fiamme con adeguati estintori di classe E "UTILIZZABILE SU APPARECCHI ELETTRICI IN TENSIONE".

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Il pannello di comando **RIELLOtech PRIME** è un modello termostatico, utilizzabile con caldaie per solo riscaldamento equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio.

I dispositivi termostatici di comando e controllo, rispondono alle Norme Tecniche e di Sicurezza applicabili, sono contenuti in una struttura in ABS.

Il pannello di comando **RIELLOtech PRIME**, è sottoposto, in fabbrica, ad una serie di collaudi funzionali sui dispositivi e sulle sicurezze elettriche previste dalle norme tecniche vigenti in materia.

Può essere installato superiormente alla caldaia o, con l'impiego della staffa di sostegno (kit accessorio), su uno dei pannelli laterali.


MODALITÀ DI APPLICAZIONE

	Bruciatore	Cascata di caldaie	Caldaie a biomassa	Impianto solare	Bollitore acqua calda sanitaria	Zona diretta	1ª zona miscelata	2ª zona miscelata
RIELLOtech PRIME	 Bistadio con apposito kit							

 Per i collegamenti elettrici ai componenti e al bruciatore fare riferimento alle indicazioni di pag.11 e a quanto riportato nelle istruzioni specifiche a corredo di ciascun componente e del bruciatore.

IDENTIFICAZIONE

Il quadro di comando **RIELLOtech PRIME** è identificabile attraverso:

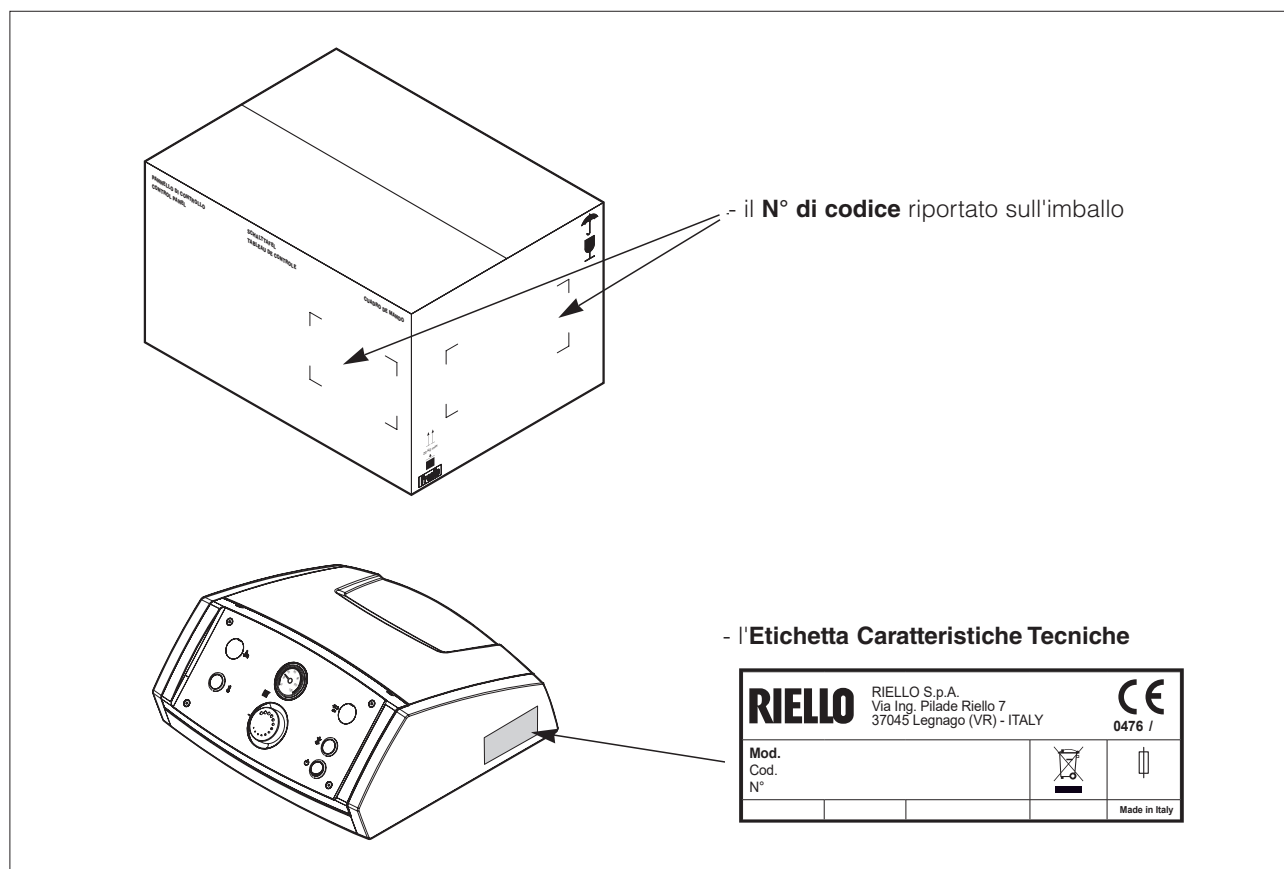

DATI TECNICI

Descrizione	RIELLOtech PRIME	
Alimentazione elettrica	230 (+/-10%) ~ 50	V ~ Hz
Corrente massima	6,3	A
Interruttore principale (bipolare)	250 ~ 10(4)	V ~ A
Fusibile di protezione	250 ~ 6,3 T	V ~ A
Potenza assorbita	-	W
Lampade di segnalazione	230	V
Termostato di sicurezza a riarmo manuale (TS) (*)	110 (+0/-6)	°C
Termostato di regolazione (TR) - campo	0 ÷ 87,5 (+/-3)	°C
Termostato di minima (Tm)		
campo di regolazione	30 ÷ 90 (+/-3)	°C
regolazione di lavoro	40	°C
Termometro acqua caldaia (TeC)	0 ÷ 120	°C
Grado di protezione elettrica	X4D	IP
Lunghezza capillari	3	m

(*) Omologato


ACCESSORI

Sono disponibili gli accessori sottoriportati da richiedere separatamente:




ACCESSORIO	CODICE
Kit gestione bruciatore bistadio	4031067
Kit installazione a parete	20010056

RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

Il quadro di comando **RIELLOtech PRIME** viene fornito imballato in una scatola di cartone unitamente al libretto istruzioni.

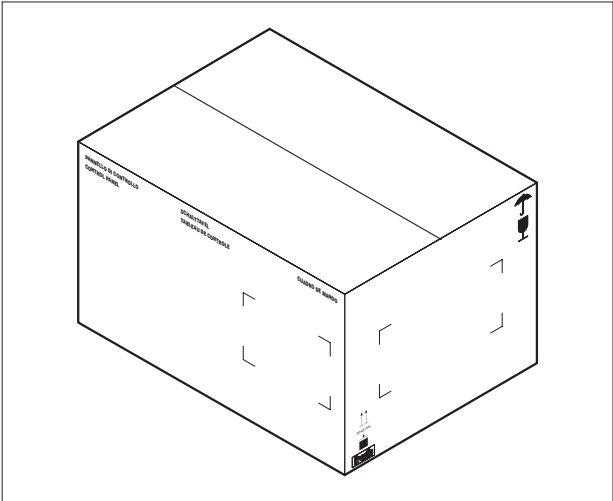


DIMENSIONI E PESO

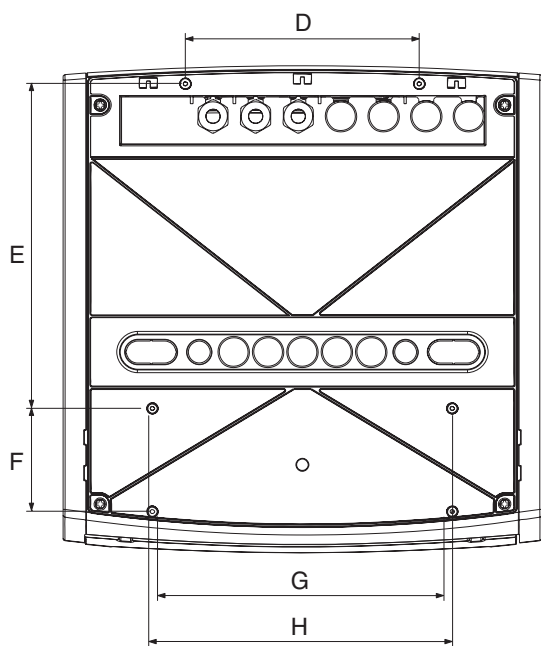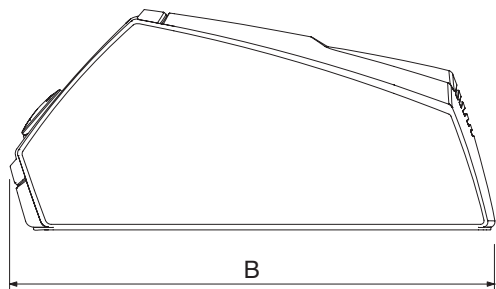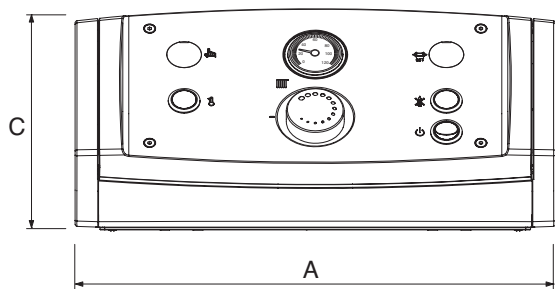

Descrizione		
A	348	mm
B	353	mm
C	160	mm
D	170	mm
E	236	mm
F	75	mm
G	208	mm
H	218	mm
Peso	2,7	kg


Il quadro **RIELLOtech PRIME** può essere installato, dove previsto, superiormente alla caldaia o su uno dei pannelli laterali. Per l'installazione verificare il tipo di foratura predisposta sul pannello superiore o laterale della caldaia.

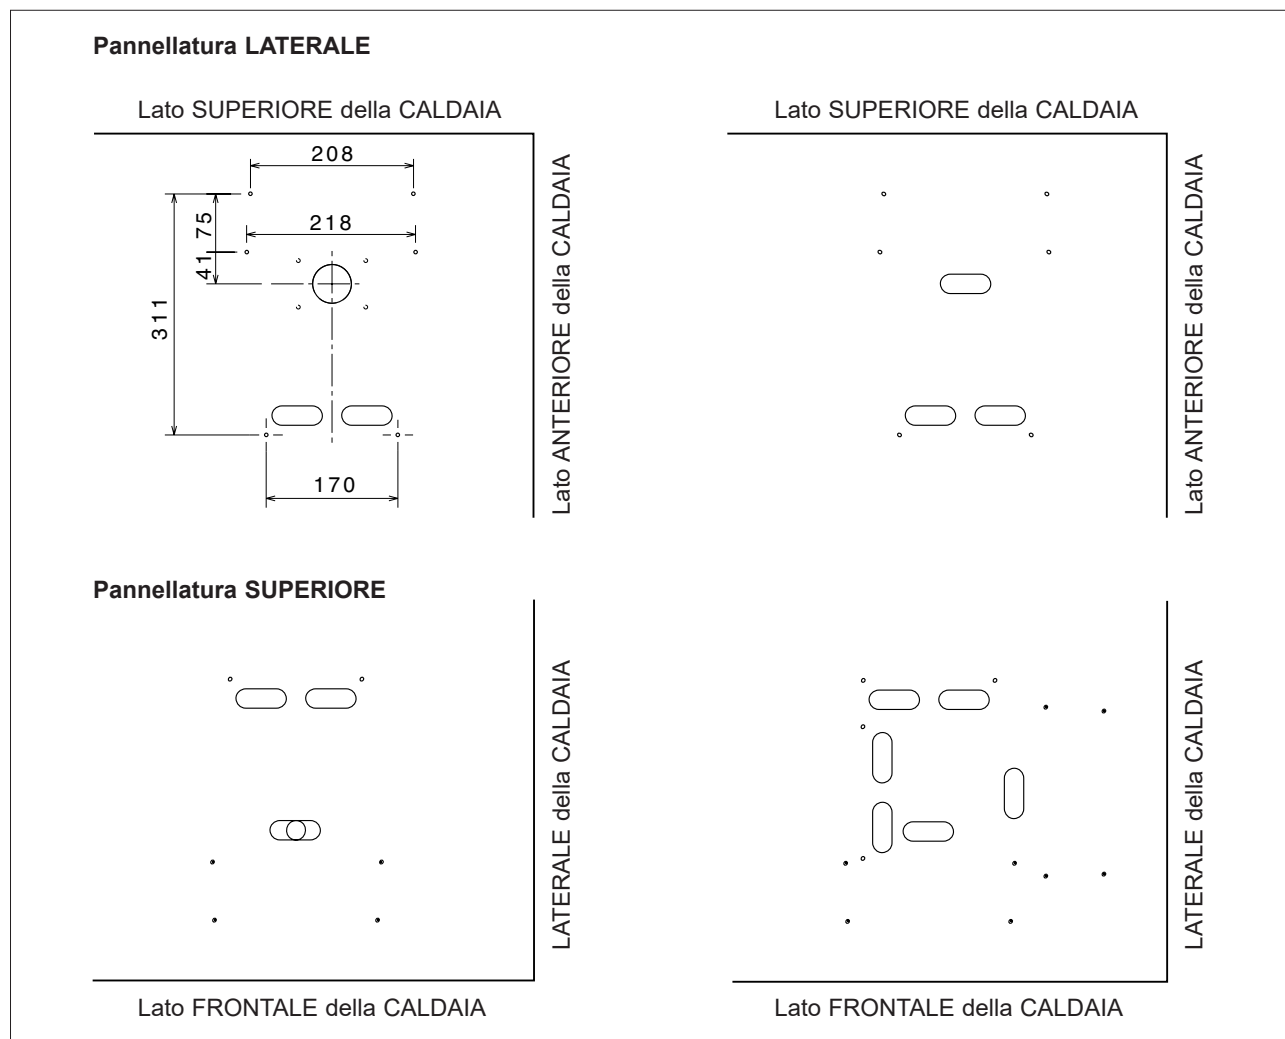


Una volta individuata la foratura corrispondente al tipo di installazione desiderata:

- Aprire le asole pretranciate sulla pannellatura della caldaia, in corrispondenza dei passacavi "ovali" del quadro di comando
- Forare la membrana dei passacavi del quadro di comando ed estrarre il capillare del termostato, quindi inserirlo nell'asola aperta della pannellatura superiore
- Bloccare il quadro di comando alla pannellatura.

Installazione ORIZZONTALE

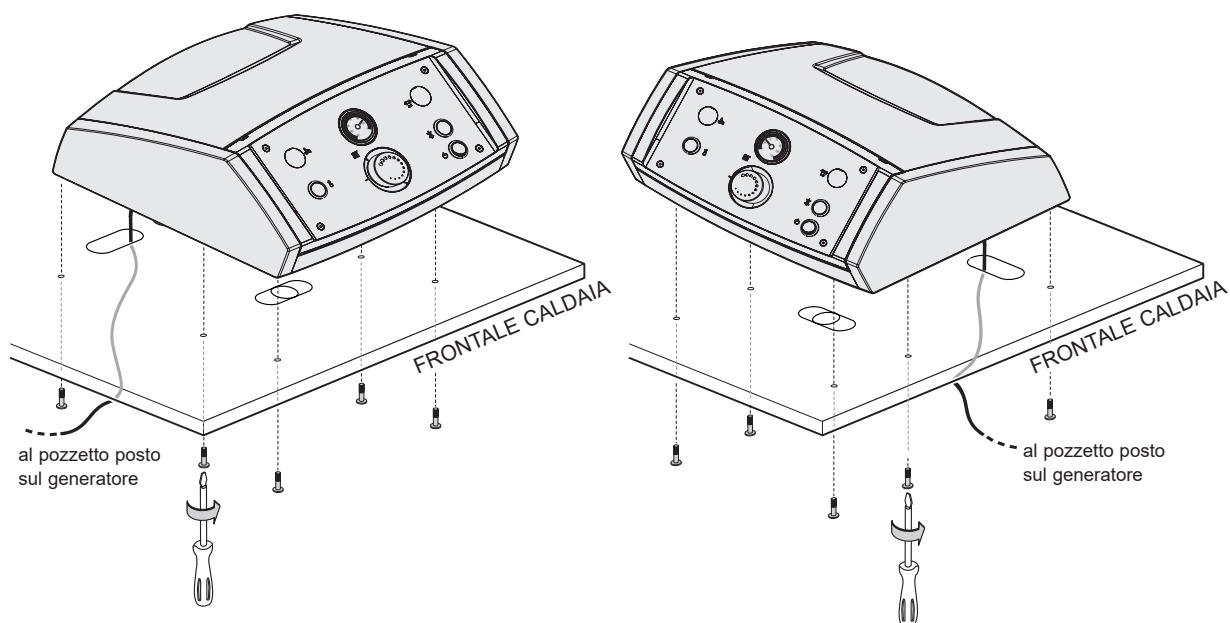

Installazione VERTICALE

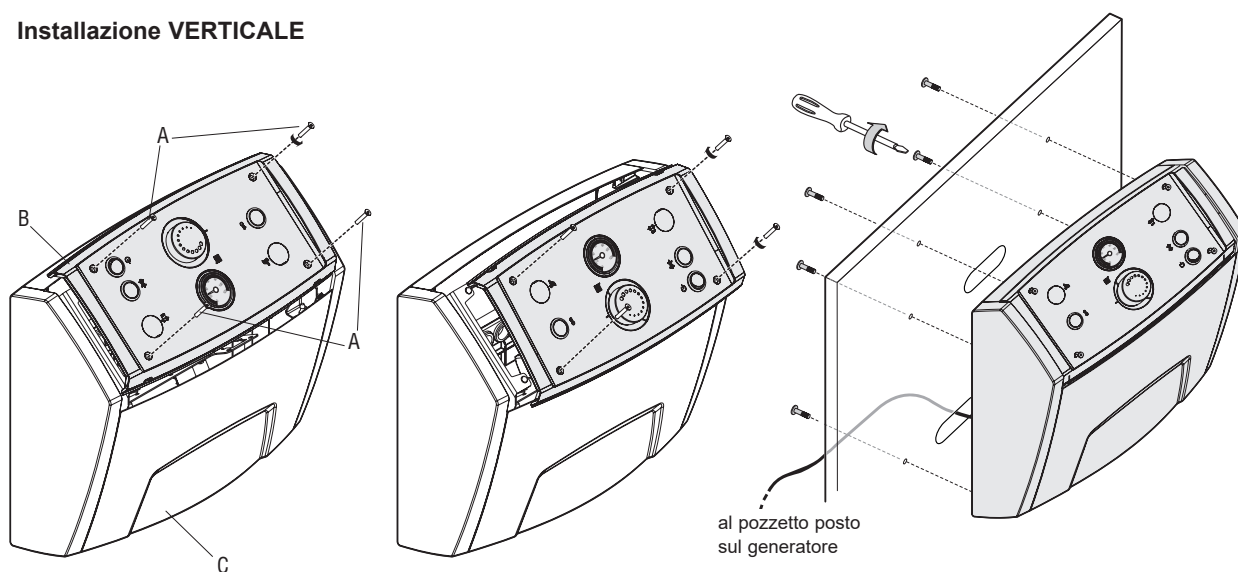


Prima di procedere all'installazione verticale del quadro di comando è necessario:

- Svitare le 4 viti (A).
- Rimuovere il frontalino (B), ruotarlo di 180°, quindi fissarlo nuovamente al corpo del quadro di comando (C).
- Procedere all'installazione come precedentemente descritto.

Per una eventuale installazione a parete è disponibile il kit accessorio dedicato. Per il montaggio riferirsi alle istruzioni specifiche del kit.

⚠ Svolgere con cautela i capillari dei termostati e farli passare attraverso gli appositi passacavi. Inserire i bulbi dei capillari nei pozzetti predisposti sulla caldaia e bloccarli adeguatamente. Utilizzare delle fascette di fissaggio per agganciare e sostenere i capillari.

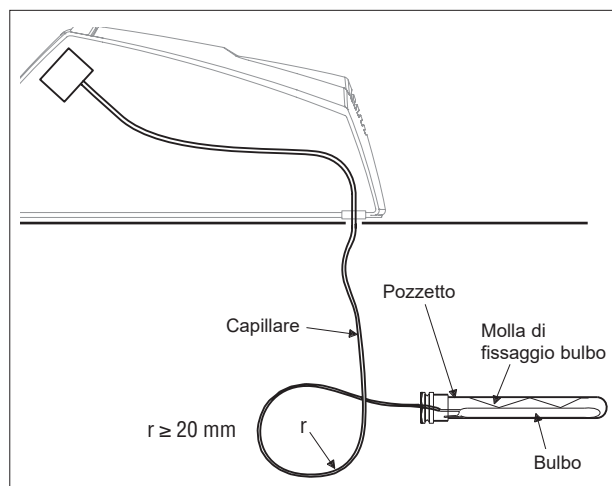


ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI INTERNI

È consentito accedere ai componenti interni solo al Servizio Tecnico di Assistenza o personale professionalmente qualificato.

Quando è necessario accedere ai componenti interni del quadro di comando:

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento"
- Rimuovere il coperchio superiore (1) tirandolo leggermente.

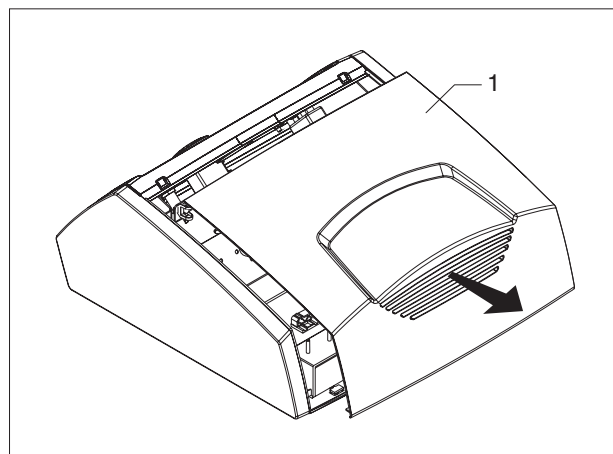

I collegamenti elettrici devono essere realizzati da impresa abilitata ai sensi della Legge 37 del 22/01/2008, secondo le indicazioni riportate di seguito.

⚠ È obbligatorio:

- 1 - l'impiego di un interruttore magnetotermico unipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3 mm);
- 2 - rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). Mantenere il conduttore di terra più lungo di circa 2 cm rispetto ai conduttori di alimentazione.
- 3 - utilizzare cavi con sezione maggiore o uguale a 1,5 mm², completi di puntalini capocorda;
- 4 - riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica.
- 5 - collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra.

- Per accedere alle morsettiere procedere come descritto al capitolo precedente "ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI INTERNI".
- Far passare i cavi di collegamento nei passacavi fissati sulla pannellatura e/o dalla staffa supporto laterale, oppure utilizzare le entrate predisposte per passastringicavi o raccordi per guaine spiralate; il posizionamento di questi ultimi prevede lo "sfondamento" dei pretranci predisposti sul pannello di comando.
- Effettuare i collegamenti dei singoli dispositivi facendo riferimento al paragrafo "SCHEMI ELETTRICI".


- Per assicurare la tenuta dei cavi allo strappo, stringere le viti dei fermacavi così come bloccare i passastringicavi esterni. Garantire inoltre anche il bloccaggio dei cavi a ridosso della pannellatura della caldaia.


⚠ Utilizzare i morsetti predisposti per i collegamenti di terra di tutti gli utilizzi a 230V.

⊖ È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua per la messa a terra dell'apparecchio.

⊖ È vietato far passare i cavi di alimentazione e del termostato ambiente in prossimità di superfici calde (tubi di mandata). Nel caso sia possibile il contatto con parti aventi temperatura superiore ai 50°C utilizzare un cavo di tipo adeguato.


Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'apparecchio e dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.

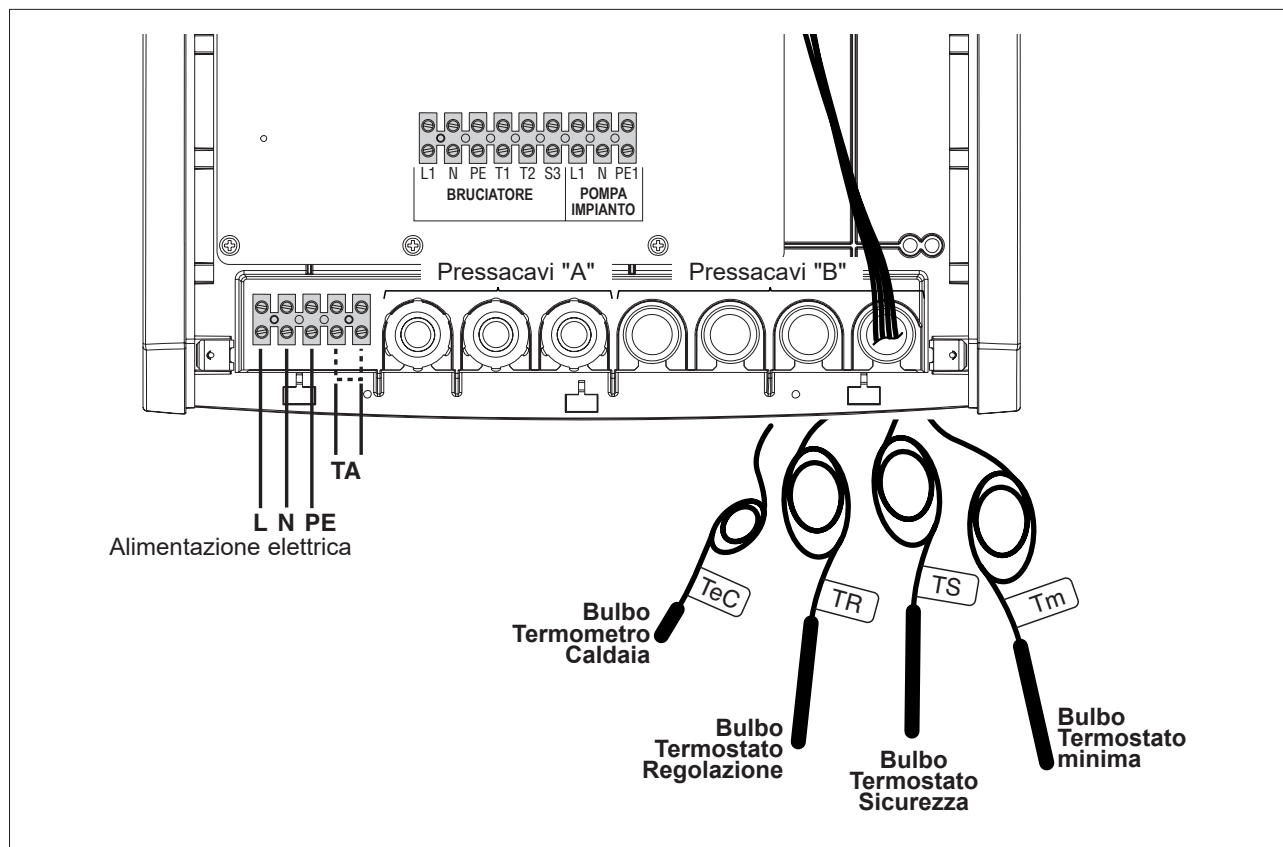

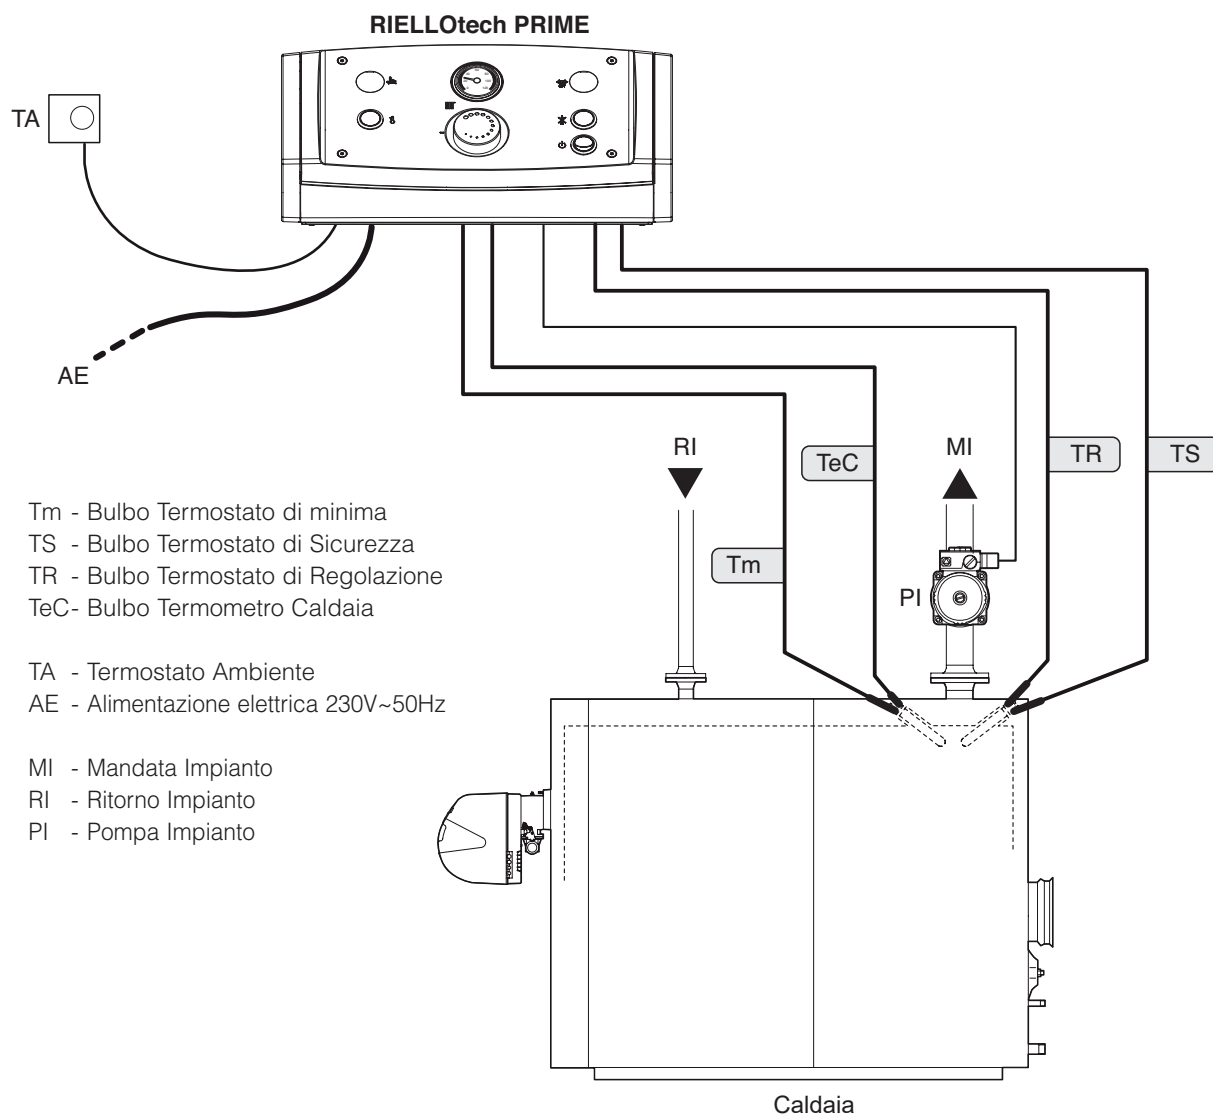

⚠ Per individuare correttamente i pozzetti portasonde fare riferimento al libretto fornito a corredo della caldaia.


⚠ Una volta inseriti i bulbi dei capillari nei pozzetti predisposti sulla caldaia, bloccarli adeguatamente. Utilizzare delle fascette di fissaggio per agganciare e sostenere i capillari.

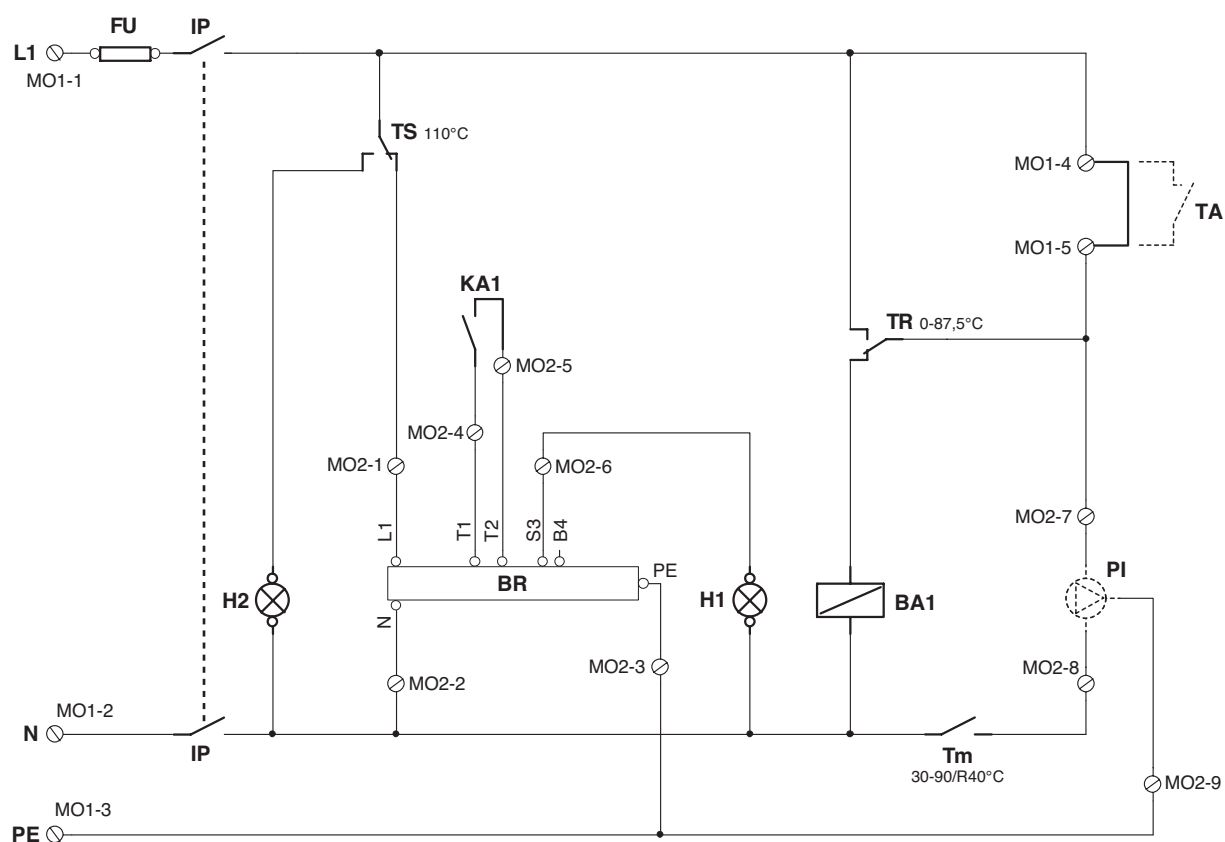

- L1-N-PE Alimentazione elettrica 230V~50Hz
 FU Fusibile di protezione 6,3 AT
 IP Interruttore principale
 TS Termostato di sicurezza a riarmo manuale (110°C)
 TR Termostato di regolazione (0-87,5°C)
 Tm Termostato di minima (30-90/R40°C)
 KA1 Contatto relè
 BA1 Bobina relè
 BR Bruciatore
 H1 Lampada di segnalazione blocco bruciatore
 H2 Lampada di segnalazione sovratemperatura

A cura dell'installatore:

- TA Termostato ambiente
 PI Pompa impianto

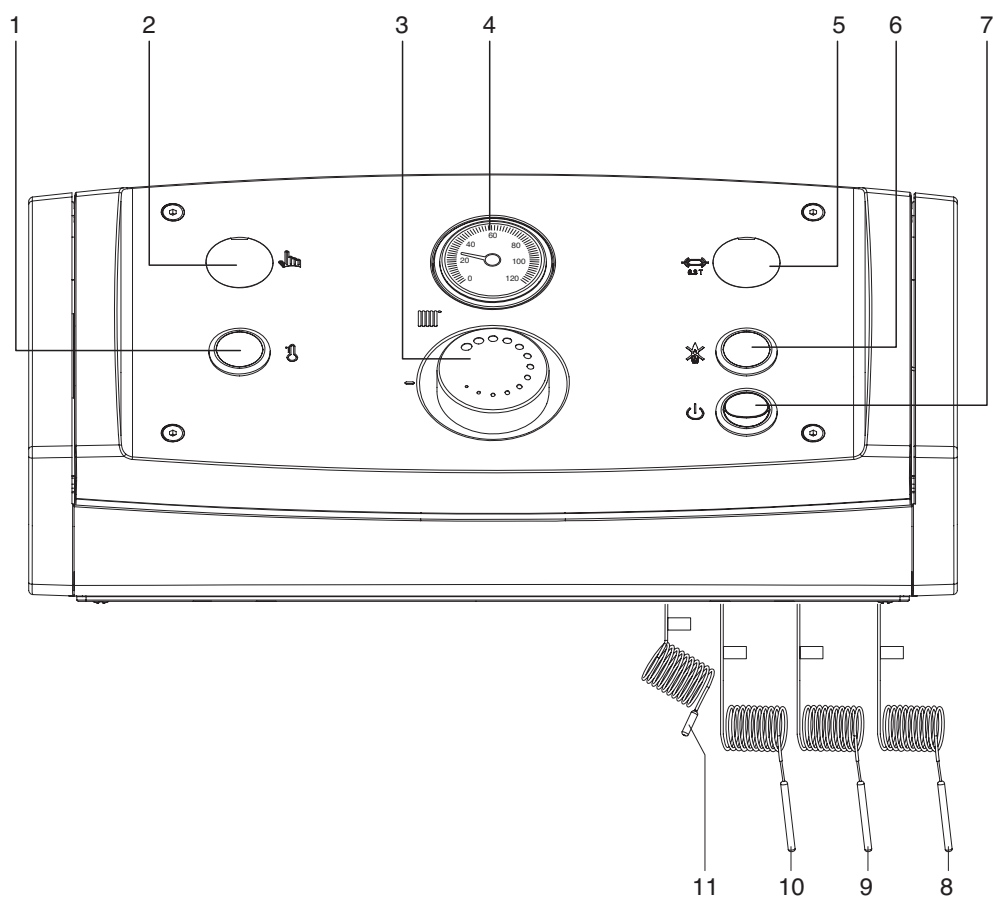

- 1 - Lampada di segnalazione sovratemperatura
- 2 - Termostato di sicurezza a riarmo manuale (110°C)
- 3 - Termostato di regolazione (0-87,5°C)
- 4 - Termometro caldaia
- 5 - Fusibile
- 6 - Lampada di segnalazione blocco bruciatore
- 7 - Interruttore bipolare ON/OFF
- 8 - Bulbo Termostato di minima (Tm) (accessibile dall'interno)
- 9 - Bulbo Termostato di Sicurezza (TS)
- 10 - Bulbo Termostato di Regolazione (TR)
- 11 - Bulbo Termometro Caldaia (TeC)


 I capillari di TS, TR, TeC e Tm devono essere fatti fuoriuscire dal quadro elettrico in fase di installazione, attraverso gli opportuni passacavi sul pannello della caldaia.

Il pannello di comando **RIELLOtech PRIME** è dotato di 3 termostati elettromeccanici omologati, termometro, interruttore principale, lampade di segnalazione e fusibile di protezione.

L'interruttore principale del pannello (⏻)


Trasferisce l'alimentazione elettrica ai dispositivi e agli apparecchi collegati al pannello di comando.

⚠ A monte dell'interruttore principale è presente un fusibile di protezione da 6,3 A di tipo ritardato disponibile all'interno del quadro elettrico (vedere schema elettrico).

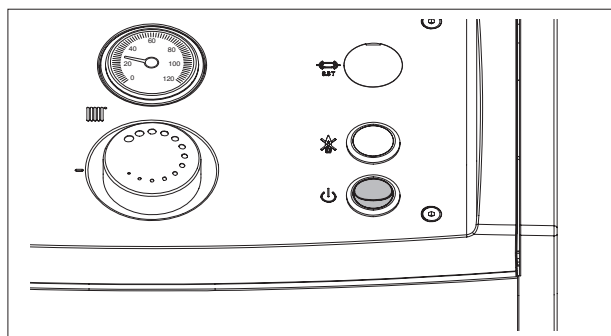

Il termostato di regolazione (|||||)

Consente di regolare la temperatura della caldaia tra 0 e 87,5°C. È consigliato il suo posizionamento a circa 70°C.

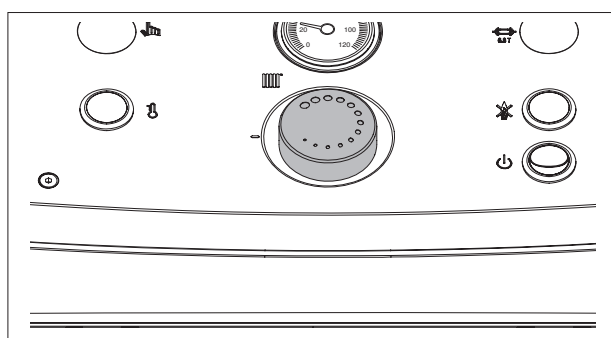


Il termostato di sicurezza (TS)

Arresta il funzionamento del bruciatore se la temperatura di caldaia supera il valore di 110°C.


Per ripristinare le condizioni di normale funzionamento, togliere il tappo di protezione e premere il pulsante , eventualmente con l'aiuto di un utensile adeguato.

⚠ L'intervento di blocco termico della caldaia (TS), segnalato dall'accensione della lampada rossa , spegne eventuali segnalazioni di blocco funzionale del bruciatore a bordo dell'apparecchiatura di controllo bruciatore.

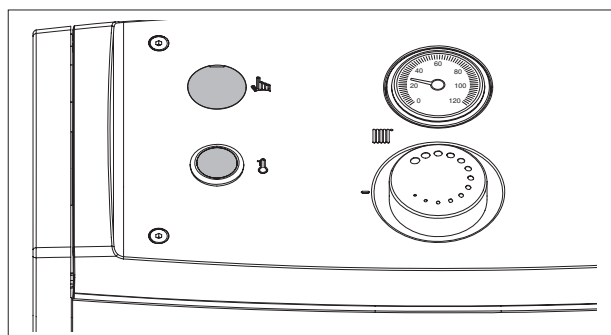

Il termostato di minima (Tm)

Non consente la circolazione di acqua troppo fredda ed evita la formazione di condensa in caldaia. Si trova all'interno del quadro elettrico, ed è preimpostato a 40°C, regolabile e raggiungibile solo con utensile da personale addetto alla manutenzione ed assistenza **RIELLO**.

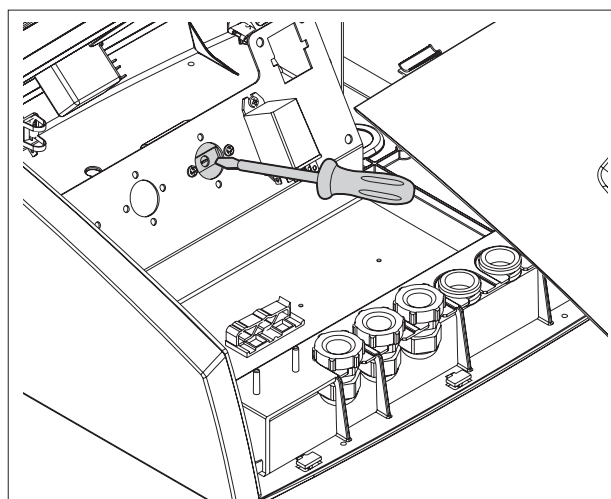

INFORMAZIONI UTILI

VENDITORE:

Sig.

Via

tel.

INSTALLATORE:

Sig.

Via

tel.

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA:

Sig.

Via

tel.

RIFERIMENTI DELLA CALDAIA

(dalla Targhetta Tecnica):

Marca

Tipo

n° matricola

data 1^a messa in funzione

RIFERIMENTI QUADRO DI COMANDO

(dalla etichetta di rintracciabilità):

n° di matricola

lotto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

[illegible]

RIELLO

RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7

37045 - Legnago (VR)

www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.