


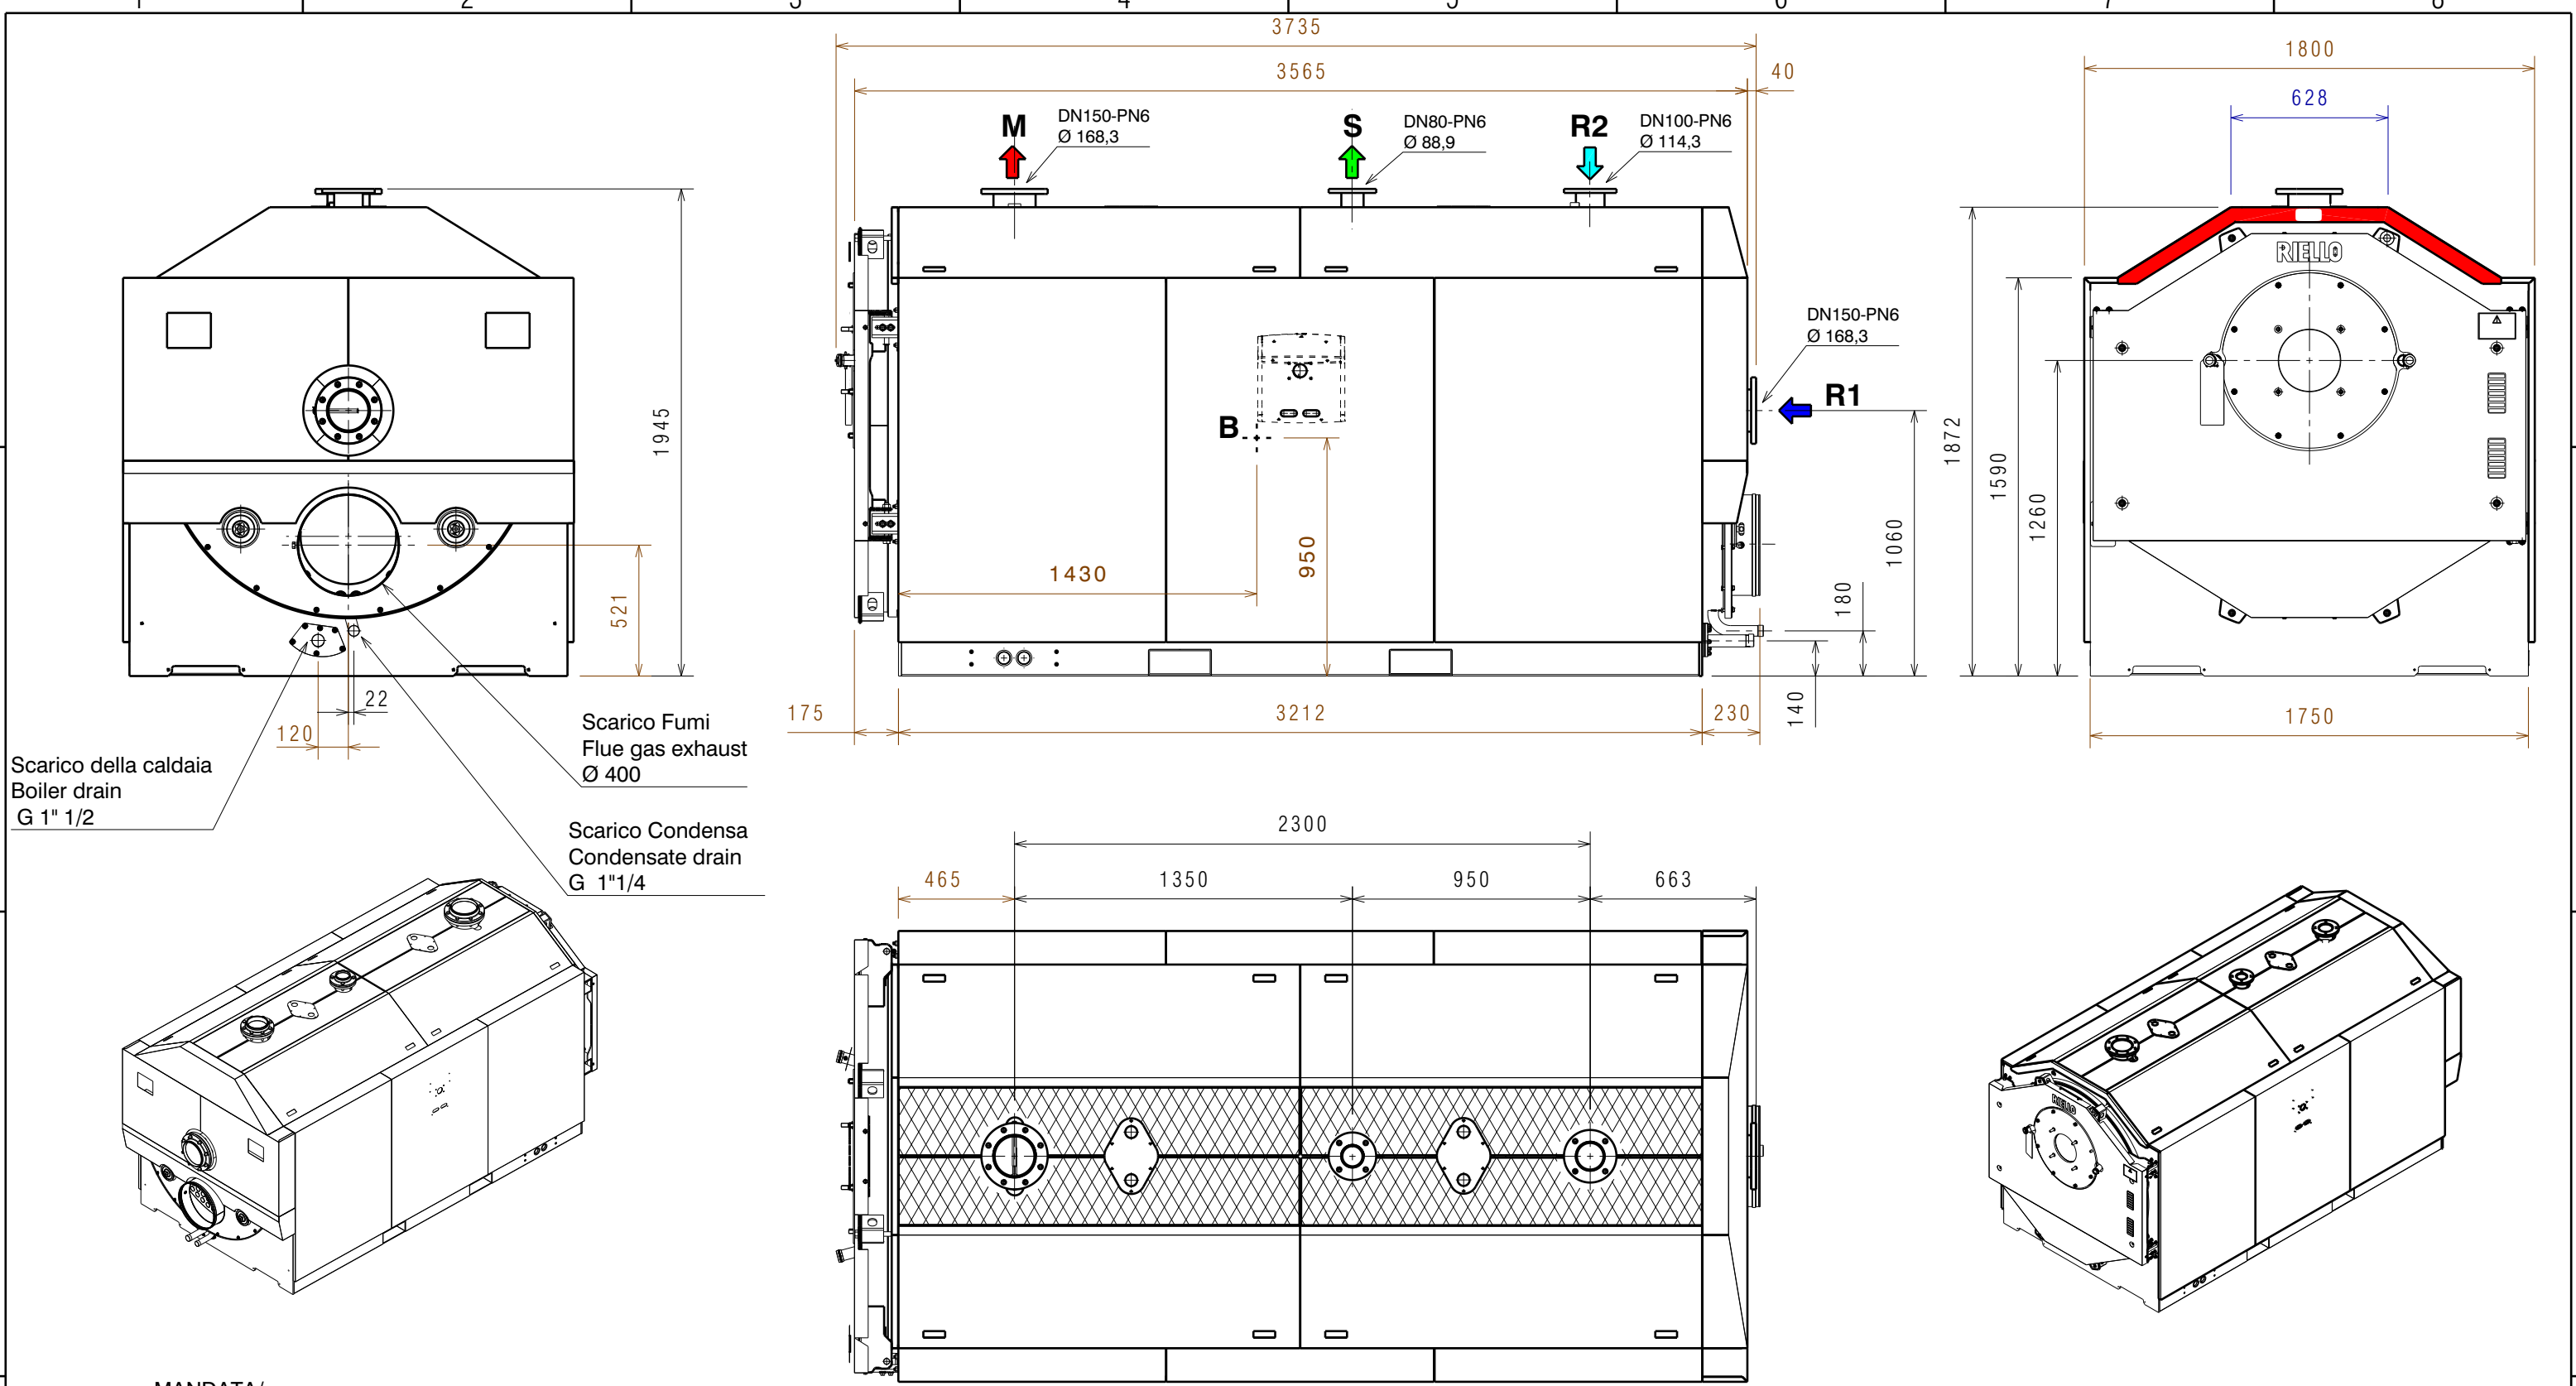


Scarico della caldaia
Boiler drain
G 1" 1/2

Scarico Fumi
Flue gas exhaust
Ø 400

Scarico Condensa
Condensate drain
G 1"1/4

- M** - MANDATA/
OUTLET
- S** - CONNESSIONI VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVE CONNECTIONS
- R2** - ALTA TEMPERATURA IN ENTRATA/
HIGH TEMPERATURE INLET
- R1** - BASSA TEMPERATURA IN ENTRATA/
LOW TEMPERATURE INLET
- B** - BARICENTRO
CENTER OF GRAVITY

CALDAIA /BOILER = 3855,0 Kg
PANNELLATURA/PANELING = 130,0 Kg
Totale/Total = 3985,0 Kg

DESCRIZIONE					DESCRIPTION				
CALDAIA CONDENSAZIONE TAU 1750 N					CONDENSATION BOILER TAU 1750 N				
MATERIALE					MATERIAL				
FINITURA					FINISHING				
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA					MODIFICATION DESCRIPTION				
DISEGNATORE/DESIGNER		MODIFICATO DA/MODIFIED BY:		DATA/DATE:	APPROVATORE/APPROVER		NUMERO/NUMBER		REV.
Fontebasso				13/01/2021			/		
RIELLO Energy For Life	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA E RIFERIMENTI NORMATIVI: VEDERE PROCEDURA OPERATIVA RIELLO ST802 DIMENSIONS WITHOUT TOLLERANCES AND COMPANY STANDARDS: SEE RIELLO PROCEDURE ST802	VOLUME CALCOLATO COMPUTED VOLUME (cm3)	SCALA/SCALE	Peso Netto (kg) Net Weight (kg)		CODICE/PART NUMBER	20162157		
QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA RIELLO GROUP - VIETATA LA RIPRODUZIONE - NON RILEVARE QUOTE DAL DISEGNO THIS DRAWING IS PROPERTY OF RIELLO GROUP - UNAUTHORIZED COPY DENIED - DO NOT MEASURE FROM THE DRAWING									
A3									