

KIT SONDA AMBIENTE REMOTATA

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

DESCRIZIONE DELL'ACCESSORIO

Il KIT SONDA AMBIENTE REMOTATA consente di rilevare, in un punto differente dalla posizione di Family Remote Control la temperatura ambiente utilizzata dal pannello remoto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

L'accessorio è composto da:

Descrizione	Q.tà
Sonda temperatura	1
Morsetto 2 poli	1
Istruzioni	1

INSTALLAZIONE

⚠ Questo KIT deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

⚠ Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento".

Per un corretto funzionamento della sonda osservare quanto di seguito descritto:




- installare la sonda ad un'altezza da terra di circa 1.5 metri e lontana da fonti di calore e flussi d'aria.
- La corretta posizione della sonda ambiente remota è fondamentale per il buon funzionamento del controllo remoto e del suo controllo climatico.
- La sonda ambiente remota può essere installata ad una distanza massima inferiore a 3 metri e deve prevedere cavi twistati di sezione da 0.5 a 1mmq. Questi cavi non possono essere installati in condutture in presenza di altri cavi. I cavi non possono prevedere giunte.

Collegamenti

- Collegare la sonda di temperatura su un lato del morsetto due poli contenuto nel kit
- collegare i due cavi di collegamento al pannello di controllo remoto sull'altro lato del morsetto due poli

All'interno del controllo remoto REC06 i due fili dovranno poi essere collegati ai morsetti indicati con AMB (fig. 3).

- Accedere alla procedura di programmazione parametri come descritto nel manuale istruzioni di Family Remote Control
- Impostare il parametro SONDA AMBIENTE (parametri programmabili - password 42) sul REC06 al valore 1 (scelta sonda ambiente remota).

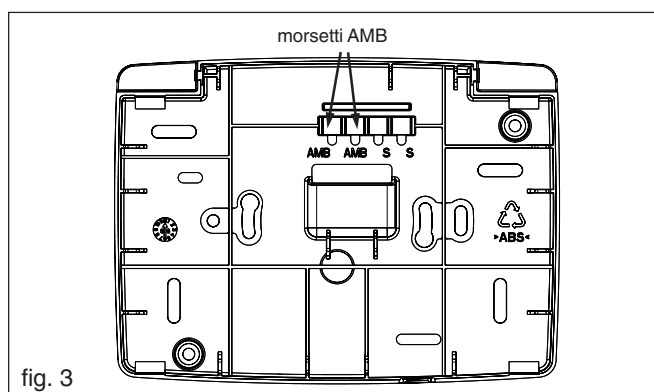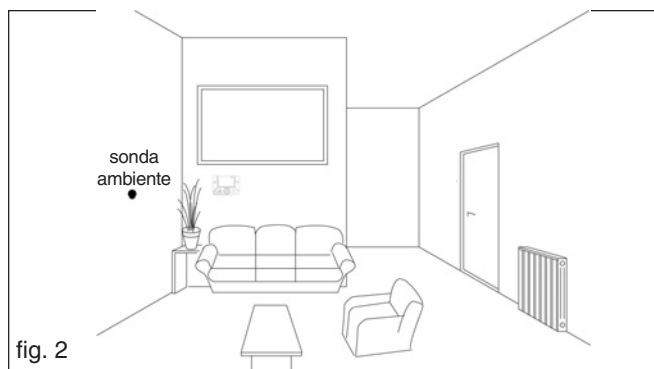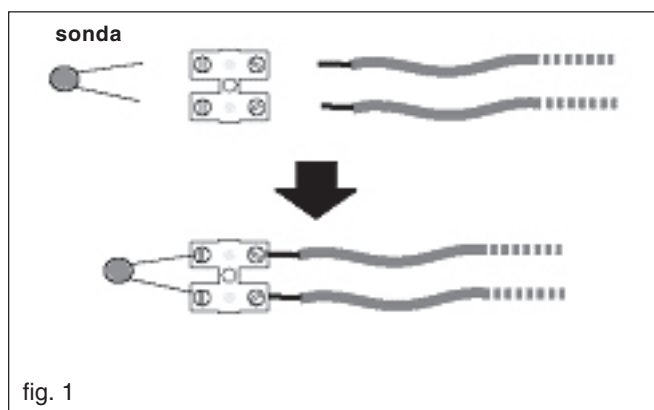

CONTROLLI

Alimentare elettricamente la caldaia, quindi accenderla.

Attendere qualche secondo e verificare, su Family Remote Control, la visualizzazione della temperatura ambiente misurata dalla sonda.

Considerare che, una volta effettuata l'installazione della sonda ambiente remota, il tempo della messa a regime del valore misurato è di circa 4 ore.

Eventuali manovre di taratura della sonda devono considerare questo tempo.

Se, nonostante siano state prese tutte le precauzioni possibili, si rileva un'interferenza del valore letto dalla sonda da parte di altri dispositivi presenti in ambiente, può essere ridotta

- accedere alla procedura di programmazione parametri (password 42) come descritto nel manuale istruzioni di Family Remote Control
- Impostare il parametro REASAMB (REATTIVITÀ SONDA AMBIENTE) portandolo ad un valore pari a 100.

In questo caso si dovrà considerare che verrà introdotto anche un ritardo nella gestione della richiesta di calore riscaldamento da parte di Family Remote Control verso la caldaia. Al fine della regolazione ambientale non produrrà disservizio all'utente.