

KIT DEFLETTORI VERTICALI

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale è stato installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.


DESCRIZIONE KIT

Il kit deflettori verticali, consente di variare l'angolo di uscita dell'aria in senso orizzontale per migliorare la distribuzione in ambiente. Viene identificato con codici diversi in base al modello di aerotermo ad esso abbinato.

CODICE KIT	ACU
4155626	12M-13M
4155628	22M-23M
4155630	32M-33M
4155632	42M-43M
4155634	52M-53M
4155636	62M-63M
4155638	72T-73T
4155640	82T-83T
4155642	92T-93T

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Descrizione	Q.tà
Griglia deflettori verticali	1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T)
Vite autofilettante	3 (solo mod. 82T – 93T)
Istruzioni	1

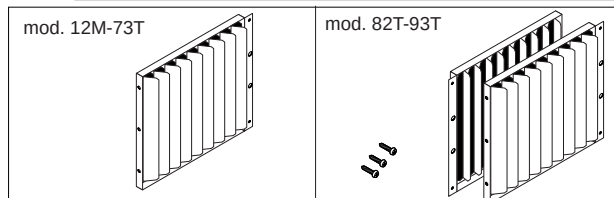


MONTAGGIO

Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato


- Assemblare le griglie deflettori verticali (solo mod. 82T-93T) utilizzando le viti fornite a corredo
- Aprire manualmente i deflettori verticali fino ad ottenere l'angolo di apertura desiderato

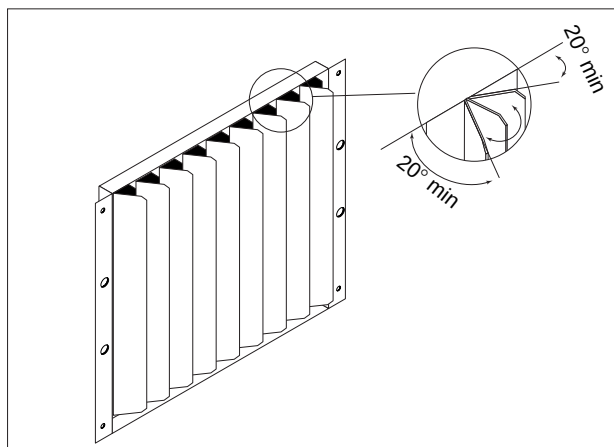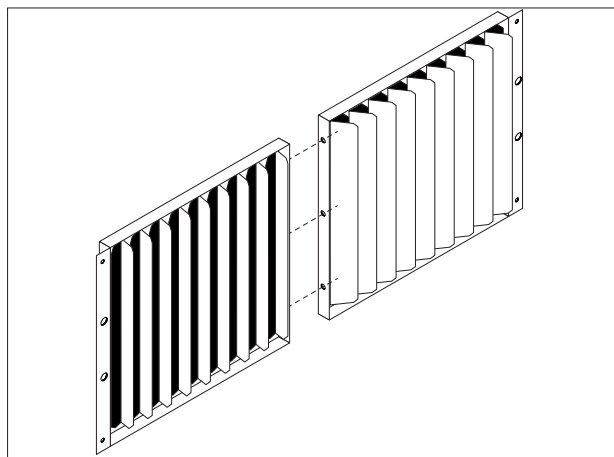


- Rimuovere la griglia deflettori orizzontali

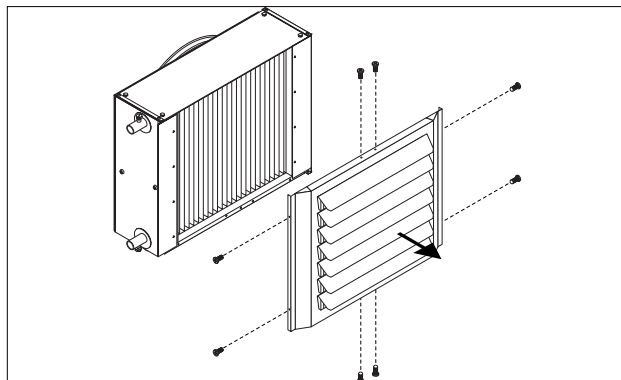


- Rimuovere le 4 viti autofilettanti indicate in figura

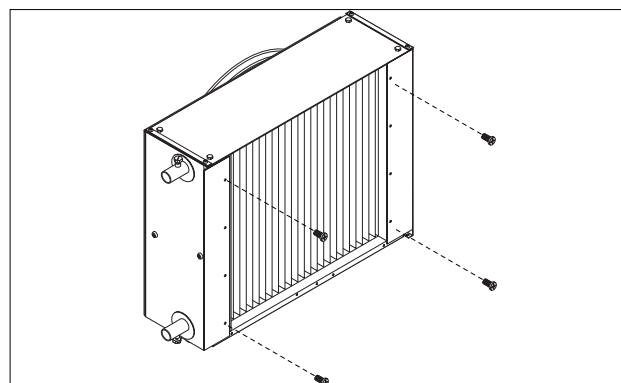


- Posizionare la griglia deflettori verticali e fissarla con le 4 viti rimosse

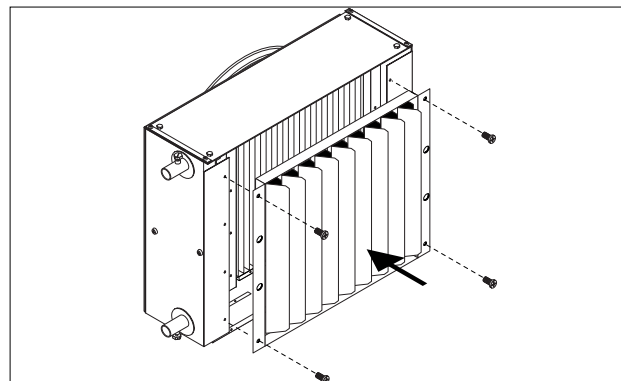

- Rimontare la griglia deflettori orizzontali procedendo in modo inverso

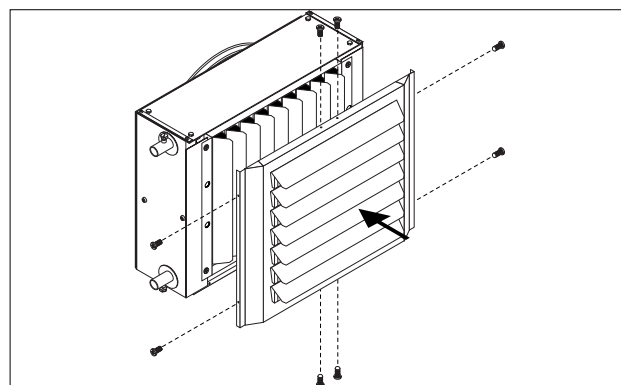

⚠ Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche (guanti ecc.)

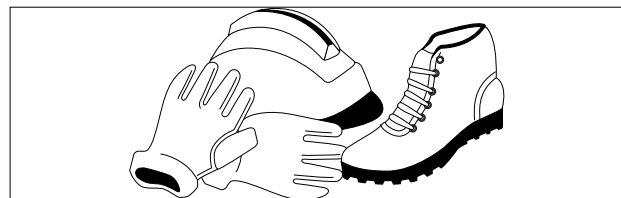

VERIFICA

Ad installazione ultimata :

- Verificare la corretta distribuzione dell'aria ed eventualmente correggerla modificando l'angolo di apertura dei deflettori verticali e/o orizzontali.